



ERROR CODE

'Enterprise' Series (TOVGS) 'Explorer' Series (TVGS)


ERROR CODE

'Enterprise' Series (TOVGS) 'Explorer' Series (TVGS)

การหาสาเหตุของความผิดปกติ โดยการตรวจเช็คผ่านรีโมท

เมื่อเข้าไปในโหมดการตรวจสอบระหว่างนั้นระบบควบคุมจะเข้าสู่การค้นหาปัญหาไฟ TIMER ที่หน้าเครื่องจะกระพริบที่ 5 ครั้งต่อวินาทีและแสดง Check Code ให้เห็นที่หน้าจอร์โมท และทันทีที่ปัญหาถูกค้นพบ ไฟที่หน้าเครื่องแฟนคอยล์จะกระพริบที่ทั้งหมดทุกดวง ประมาณ 5 ครั้งต่อวินาที และจะได้ยินเสียง บีบ บีบ... ประมาณ 10 วินาที

LED lamp Display



1. ไฟแสดง TIMER (สีขาว)
2. ไฟแสดง OPERATION (สีขาว)


วิธีการใช้รีโมทคอนโทรลในการตรวจค้นปัญหา

1. มองหารูเล็กๆที่หน้าแป้นรีโมท อาจมีตัวอักษรเขียนว่า CHECK
2. ให้นำวัสดุปลายแหลมที่คล้ายปลายดินสอ กดลงไปทีละรูนั้น เพื่อเข้าสู่โหมดการตรวจค้นปัญหา
3. สังเกตที่หน้าจอร์โมทจะแสดงตัวอักษรจำนวน 2 หลักคือ "00" ขึ้นมา และที่หน้าเครื่อง หลอดไฟ TIMER จะกระพริบที่ประมาณ 5 ครั้งต่อวินาที
4. ให้ออกปุ่มเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้น (Timer Button) กดไปเรื่อยๆ ทีละครั้ง ซ้ำๆ ประมาณ 1 ครั้งต่อวินาที สังเกตที่หน้าจอร์โมท มันจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรอื่นไปเรื่อยๆ จนกว่าตัวอักษร จะวนกลับเป็น "00" นั้นหมายถึงจบการตรวจสอบ

โดยอักษรจะเลื่อนไปตามข้อมูลนี้ $\boxed{00 \rightarrow 01 \rightarrow 02 \rightarrow 1d \rightarrow 1E \rightarrow 33}$

5. ในระหว่างที่กด หากไม่พบปัญหาอะไร จะได้ยินเพียงเสียง "บีบ" เพียงครั้งเดียว แต่หากตรวจค้นพบเจอปัญหา จะได้ยินเสียง "บีบ" ดังประมาณ 10 ครั้ง
6. หากไม่ฟังไม่ทัน หรือ กดเร็วเกินไป ต้องการจะถอยหลังกลับไปอีกครั้ง ก็ให้ออกเครื่องหมายลูกศรชี้ลง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี CODE ปัญหาค้างอยู่ในระบบการตรวจค้นปัญหาสามารถกดวนซ้ำได้หลายครั้ง
7. เมื่อแน่ใจว่าไม่มี CODE ปัญหาอีกแล้ว ก็เสร็จสิ้นการตรวจค้น จากนั้นให้ออกปุ่ม CLR (Clear ERROR Button) เพื่อลบ CODE ปัญหาที่อยู่ในระบบ จากนั้นอักษร "7F" จะแสดงให้เห็นที่หน้าจอร์โมทคอนโทรล
8. และเพื่อออกจาก Service Mode ให้ออกปุ่มสั่งปิด/เปิดการทำงานของเครื่อง (Start/Stop Button) ซึ่งจากนั้น หน้าจอร์โมทจะกลับไปค่าต่างๆ ที่เคยเป็น ก่อนหน้าที่จะเข้าไปในโหมดนี้

ดูความหมายของ แต่ละตัวอักษรที่หน้าต่อไป

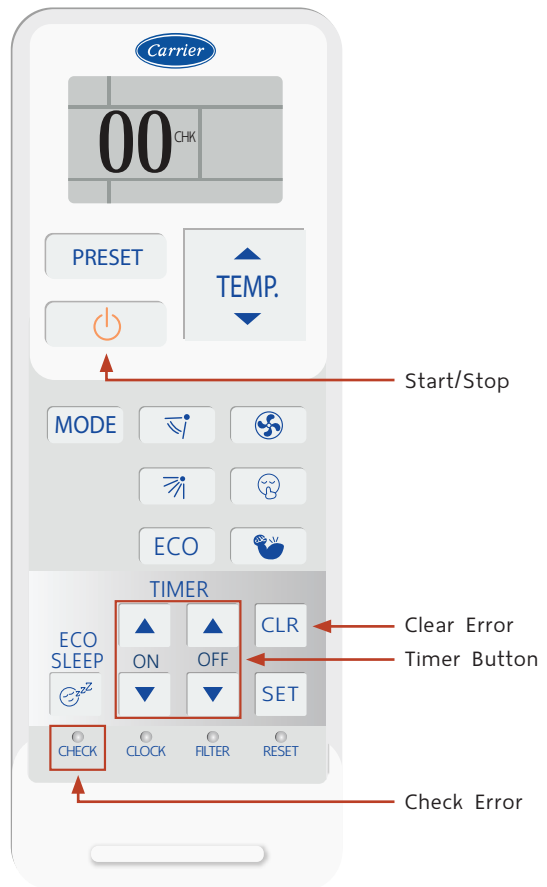

ERROR CODE

'Enterprise' Series (TOVGS) 'Explorer' Series (TVGS)

ความหมายของรหัส ERROR


รหัสแบ่งกลุ่ม		การวิเคราะห์การทำงาน				การแก้ไข
รหัสหลัก	กลุ่ม	รหัสย่อย	จุดสังเกต	สาเหตุของปัญหาและวิธีตรวจสอบ	สภาวะการทำงาน	
00	คอยล์เย็น	0C	Operation ทรานส์ฟอร์มเมอร์เมื่อพบข้อขัดข้อง	เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง (TA sensor) ขาด หลุด หรือลัดวงจร	การทำงานต่อเนื่อง	1. วัดความต้านทานตัวเซ็นเซอร์ 2. ถ้าเซ็นเซอร์ปกติ ตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด
		0D	Operation ทรานส์ฟอร์มเมอร์เมื่อพบข้อขัดข้อง	เซ็นเซอร์อุณหภูมิคอยล์เย็น (TC Sensor) ขาด, หลุดหรือลัดวงจร	การทำงานต่อเนื่อง	1. วัดความต้านทานตัวเซ็นเซอร์ 2. ถ้าเซ็นเซอร์ปกติ ตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด
		11	Operation โมटरปรับตำแหน่งที่ข้อขัดข้อง	มอเตอร์พัดลมช้า (ขั้วสายไฟหลวม, ขดลวดขาด, ลัดวงจร) หรือวงจรควบคุมมอเตอร์พัดลมใน P.C. บอร์ดช้า	หยุดการทำงาน.	1. ตรวจสอบมอเตอร์และขั้วต่อสายไฟ 2. ถ้ามอเตอร์และขั้วต่อสายไฟปกติ ตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด
		12	ขึ้นอยู่กับข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น	ปัญหาอื่นๆ ของชุด P.C. บอร์ด	ขึ้นอยู่กับข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น	เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด

ERROR CODE

'Enterprise' Series (TOVGS) 'Explorer' Series (TVGS)

ความหมายของรหัส ERROR

รหัสแบ่งกลุ่ม		การวิเคราะห์การทำงาน				การแก้ไข
รหัสหลัก	กลุ่ม	รหัสน้อย	จุดสังเกต	สาเหตุของปัญหาและวิธีตรวจเช็ค	สภาวะการทำงาน	
01	สายสัญญาณและการส่งสัญญาณ	04	Operation และ Timer กระพริบเมื่อพบข้อขัดข้อง (แต่ถ้าการรับส่งสัญญาณกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง จะหยุดกระพริบและจะทำงานต่อตามปกติ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ต่อดสายสัญญาณผิด 2. P.C. บอร์ดคอยล่าช้าไม่ส่งสัญญาณไปที่ P.C. บอร์ด CDU เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน 3. P.C. บอร์ด CDU ไม่ส่งสัญญาณไป P.C. บอร์ด FCU เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน 4. P.C. บอร์ด CDU หยุดส่งสัญญาณระหว่างที่เครื่องทำงาน <p>* ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ดของ FCU หรือ CDU ชำรุด</p>	FCU ทำงาน CDU หยุดทำงาน	<p>ลำดับที่ 1. - 3. CDU ไม่ทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการต่อขั้วสายไฟ - ตรวจสอบฟิวส์ 25A ของอินเวอร์เตอร์ P.C. บอร์ด - ตรวจสอบฟิวส์ 3.15A ของอินเวอร์เตอร์ P.C. บอร์ด - ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด FCU โดยใช้ไดโอดวัดแรงดันไฟฟ้ระหว่าง ขั้ว 2 และขั้ว 3 - ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟ้าได้ 15-60V ให้เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU - ถ้าไม่มีแรงดันไฟฟ้าแสดงว่าไม่มีการส่งสัญญาณให้เปลี่ยน P.C. บอร์ด FCU <p>4. คอยล่าช้าการทำงานผิดปกติบางครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรหัสวิเคราะห์ข้อขัดข้อง - ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็น - ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด FCU โดยวัดแรงดันไฟฟ้าผ่านไดโอด ระหว่างขั้ว 2 และขั้ว 3 - ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟ้าได้ 15-60V ให้เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU - ถ้าไม่มีแรงดันไฟฟ้าแสดงว่าไม่มีการส่งสัญญาณ ให้เปลี่ยน P.C. บอร์ด FCU

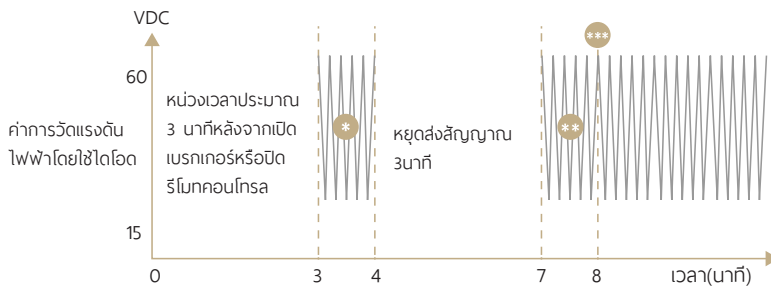

กราฟแสดงการส่งสัญญาณของคอยล์เย็นในกรณีที่คอยล์ร้อนไม่มีการส่งสัญญาณ

ERROR CODE

'Enterprise' Series (TOVGS) 'Explorer' Series (TVGS)

ความหมายของรหัส ERROR

รหัสแบ่งกลุ่ม		การวิเคราะห์การทำงาน				การแก้ไข
รหัสหลัก	กลุ่ม	รหัสย่อย	จุดสังเกต	สาเหตุของปัญหาและวิธีตรวจเช็ค	สภาวะการทำงาน	
02	P.C. บอร์ด CDU	14	Operation กระทบเมื่อพบข้อขัดข้องติดต่อกัน 8 ครั้ง*	กระแสไฟในวงจรอินเวอร์เตอร์เกินพิกัดในช่วง: -ชุด P.C. บอร์ดคอยล์ร้อนเกิดการชำรุด -กระแสไฟเข้าคอมเพรสเซอร์เกินพิกัด ทำให้โรเตอร์ไหม้และอื่นๆ	หยุดการทำงาน	1. ถอดสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุด ต่อแล้วเปิดการทำงานเครื่องปรับอากาศอีกครั้งหนึ่ง 2. ถ้ามอเตอร์พัดลมของคอยล์ร้อนไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติ เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด 3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทำงานปกติ, ให้อัดแรงดันไฟฟ้าที่สายต่อคอมเพรสเซอร์ (150-270VAC) 4. ถ้ามอเตอร์พัดลมทำงานผิดปกติเปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด 5. ถ้ามอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสปกติ ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
		16	Operation กระทบเมื่อพบข้อขัดข้องติดต่อกัน 8 ครั้ง*	วงจรตรวจสอบความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ให้ P.C. บอร์ดชำรุดหรือขดลวดคอมเพรสเซอร์ลัดวงจร	หยุดการทำงาน	1. ถอดสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุด ต่อแล้วเปิดการทำงานเครื่องปรับอากาศอีกครั้งหนึ่ง 2. ถ้ามอเตอร์พัดลมของคอยล์ร้อนไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติ เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด 3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทำงานปกติ, ให้อัดแรงดัน -วัดค่าความต้านทานของขดลวดคอมเพรสเซอร์เทียบค่าความต้านทานกับคู่มือซ่อม -ถ้าผิดปกติ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
		17	Operation กระทบเมื่อพบข้อขัดข้องติดต่อกัน 4 ครั้ง*	วงจรตรวจวัดกระแสไฟของชุดอินเวอร์เตอร์เกิดการชำรุด	หยุดการทำงาน	ลองเปิดเครื่องอีกครั้ง ถ้าไม่ทำงานให้เปลี่ยน ชุด P.C. บอร์ด
		18	Operation กระทบเมื่อพบข้อขัดข้องติดต่อกัน 4 ครั้ง*	เซ็นเซอร์อุณหภูมิท่อด้านดูด (TS sensor หรือ TE sensor) ขาด, หลุดหรือลัดวงจร	หยุดการทำงาน	1. วัดค่าความต้านทานตัวเซ็นเซอร์ 2. เซ็นเซอร์ปกติให้ตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด
		19	Operation กระทบเมื่อพบข้อขัดข้องติดต่อกัน 4 ครั้ง*	เซ็นเซอร์อุณหภูมิด้านส่ง (TD sensor) ขาด, หลุดหรือลัดวงจร	หยุดการทำงาน	1. วัดค่าความต้านทานตัวเซ็นเซอร์ 2. เซ็นเซอร์ปกติให้ตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด
		1C	Operation กระทบเมื่อพบข้อขัดข้องติดต่อกัน 8 ครั้ง*	มอเตอร์พัดลมชำรุด หรือชุดวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ บนชุด P.C. บอร์ดชำรุด	หยุดการทำงาน	1. ตรวจสอบมอเตอร์(หมุนติดขัด) และวัดค่า ความต้านทาน 2. ถ้ามอเตอร์ปกติให้ตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด
		1E	Operation กระทบเมื่อพบข้อขัดข้องติดต่อกัน 4 ครั้ง*	เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศภายนอก (TO sensor) ขาด, หลุดหรือลัดวงจร	ทำงานต่อเนื่อง	1. วัดค่าความต้านทานตัวเซ็นเซอร์ 2. เซ็นเซอร์ปกติให้ตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด
		1F	Operation กระทบเมื่อพบข้อขัดข้องติดต่อกัน 8 ครั้ง*	กระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์สูงเกินพิกัด ทำให้แรงดันไฟฟ้าและความถี่ผิดปกติ -แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา เช่น โหลดหรือคอมเพรสเซอร์ไหลเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ (ปริมาณสารทำความเย็นมากเกินไปกำหนด, วาล์ว P.M.V.ชำรุด และอื่นๆอีก)	หยุดการทำงาน	1. ตรวจสอบวาล์วบริการต้องอยู่ตำแหน่งเปิด 1.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด(220±10%) 1.2 ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็น 2. วัดค่าความต้านทานของวาล์ว P.M.V. (ตรวจสอบเสียงเริ่มทำงานของวาล์ว P.M.V.) 3. ตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 4. เปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง (ถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติหลังจาก 20 วินาที) ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่

*4 ครั้ง - 8 ครั้ง : เมื่อพบข้อขัดข้องขึ้นครั้งแรกจะถูกนับเป็น 1 ครั้งและคอยล์ร้อนจะหยุดการทำงานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริ่มทำงานใหม่ หลังจากเริ่มทำงานใหม่ หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ก็จะนับเป็น 2 ครั้ง หยุดทำงานและเริ่มทำงานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 ครั้ง ก็จะถูกนับที่ก้าวในหน่วยความจำเป็นรหัสขัดข้อง แต่ถ้าหลังจากที่เริ่มทำงานใหม่ไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ข้อขัดข้องที่นับไว้จะถูกยกเลิก

ERROR CODE

'Enterprise' Series (TOVGS) 'Explorer' Series (TVGS)

ความหมายของรหัส ERROR

รหัสแบ่งกลุ่ม		การวิเคราะห์การทำงาน				การแก้ไข
รหัสหลัก	กลุ่ม	รหัสย่อย	จุดสังเกต	สาเหตุของปัญหาและวิธีตรวจเช็ค	สภาวะการทำงาน	
03	คอมเพรสเซอร์ และอื่น ๆ	07	Operation กระพริบเมื่อพบข้อขัดข้อง (CDU เริ่มทำงาน ถ้ามีการส่งสัญญาณปกติ)	การส่งสัญญาณของชุด P.C. บอร์ด CPU หยุดส่งสัญญาณเป็นบางครั้งหลังจากเครื่องปรับอากาศเริ่มทำงาน -แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา เช่น ไฟตก -อุปกรณ์ป้องกันทำงาน(ถ้ามี) เช่น เทอร์โมลิมิตซึ่งอยู่ในวงจรของสายสัญญาณเกิดตัด วงจรเนื่องจากอุณหภูมิสูง -วงจรการส่งสัญญาณของชุด P.C. บอร์ด ของ FCU หรือ CDU ชำรุด	FCU ทำงาน CDU หยุดทำงาน	1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด (220±10%) 2. ถ้าเครื่องปรับอากาศพยายามจะทำงานภายในช่วงเวลา 10-40 นาที -ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน(ถ้ามี) -ตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็น -ตรวจสอบตำแหน่งวาล์วบริการ 3. ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด FCU โดยใช้ไดโอดวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่าง ขั้ว 2 และขั้ว 3 -ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟ้าผ่านไดโอดได้ประมาณ 15-60V ให้เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU -ถ้าวัดแรงดันไฟฟ้าไม่ได้ตามค่ากำหนด ไม่มีการส่งสัญญาณ เปลี่ยนP.C. บอร์ด FCU
		1d	Operation และ Timer กระพริบ เมื่อพบข้อขัดข้อง ติดต่อกัน 8 ครั้ง*	คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน (ขั้วต่อสายไฟขาดหรือต่อผิด)	หยุดทำงาน	1. ถอดขั้วสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุดต่อแล้วเริ่มเปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศอีกครั้งหนึ่ง 2. ถ้ามอเตอร์พัดลมไม่ทำงานหรือทำงานเป็นบางครั้งให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ดคอยล์ร้อนใหม่ 3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทำงานปกติ ให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่สายต่อคอมเพรสเซอร์ (150-270VAC) -ถ้าค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดผิดปกติให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด -ถ้าค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ปกติให้วัดค่าความต้านคอมเพรสเซอร์ -ถ้าขดลวดลัดวงจรให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
		1e	Operation และ Timer กระพริบ เมื่อพบข้อขัดข้อง ติดต่อกัน 4 ครั้ง*	ตัวตรวจจับอุณหภูมิที่ด้านส่ง (Td Sensor) มากกว่า 117°C	หยุดทำงาน	1. ตรวจสอบตัวต้านทานเซ็นเซอร์ 2. ตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็น 3. วัดค่าความต้านทานของขดลวดของวาล์ว P.M.V (ตรวจสอบเสียงเริ่มทำงานของวาล์ว P.M.V.) 4. สังเกตสิ่งกีดขวางที่กีดขวางคอมเพรสเซอร์มีอุณหภูมิสูง
		1f	Operation และ Timer กระพริบ เมื่อพบข้อขัดข้อง ติดต่อกัน 8 ครั้ง*	กระแสการทำงานของคอมเพรสเซอร์สูงผิดปกติแม้อัตราความเร็วรอบลงถึงรอบต่ำสุด -การติดตั้งมีปัญหา -แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา เช่น ไฟตก -ระบบทำความเย็นมีปัญหา -คอมเพรสเซอร์ชำรุด	หยุดทำงาน	1. ตรวจสอบวาล์วบริการต้องอยู่ตำแหน่งเปิด 1.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด(220±10%) 1.2 ตรวจสอบปริมาณของสารทำความเย็น 2. วัดค่าความต้านทานของขดลวดวาล์ว P.M.V (ตรวจสอบเสียงเริ่มทำงานของวาล์ว P.M.V.) 3. สังเกตสิ่งกีดขวางที่กีดขวางกระแสไฟฟ้า ของคอมเพรสเซอร์สูงผิดปกติ 4. ถ้าข้อ 1, 2 และ 3 ปกติ ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่

*4 ครั้ง - 8 ครั้ง : เมื่อพบข้อขัดข้องขึ้นครั้งแรกจะถูกระงับเป็น 1 ครั้งและคอยล์ร้อนจะหยุดการทำงานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริ่มทำงานใหม่ หลังจากเริ่มทำงานใหม่ หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาทีก็จะนับเป็น 2 ครั้ง คอยล์ร้อนจะหยุดทำงานและเริ่มทำงานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 ครั้ง ก็จะถูกระงับที่ไว้หน่วยความจำเป็นรหัสขั้วขัดข้อง แต่ถ้าหลังจากที่เริ่มทำงานใหม่ ไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ข้อขัดข้องที่นับไว้จะถูกลบเลิก